



240413060402
有效期至2030年06月26日

报告编号：Y202407012-3

检测报告

产品名称：生活饮用水

委托单位：襄垣县疾病预防控制中心

检测类别：委托检测

单位名称：长治市慧泉水质检测有限公司



报告日期：2024 年 7 月 9 日

注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202407012-3

第 1 页 共 2 页


产品名称	生活饮用水	采样地点	东关家户
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	2.5L(塑料壶)×1、0.5L(无菌袋壶)×1
受检单位	----	样品编号	Y2407053
检测类别	委托检测	送样时间	2024 年 7 月 2 日
检测依据	GB5749—2022	送样人	李浩丽
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2024.7.2~2024.7.5
主要检测仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪(03)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。 长治市慧泉水质检测有限公司 检验检测专用章		
检测环境	温度：24.0℃~28.0℃ 相对湿度：40%RH~60%RH		
签发人	冯翔宇 2024 年 7 月 9 日	审核人	李浩丽 2024 年 7 月 9 日
主检人	赵睿琦 2024 年 7 月 9 日		
备注			
录入	徐立	校对	张慧萍
		打印日期	2024 年 7 月 9 日

检 测 报 告 (续页)

报告编号：Y202407012-3

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2023 4.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2023 5.1	NTU	0.630	1	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2023 6.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2023 7.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2023 4.1	CFU/mL	0	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2023 5.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2023 7.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
8	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 12.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
9	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 14.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
10	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2023 4.1	mg/L	0.48	3	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 8.3	mg/L	1.92	10	合格
12	硫酸盐	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 4.2	mg/L	79.3	250	合格
13	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2023 13.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2023 9.1	mg/L	<0.0010	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2023 11.1	mg/L	<0.00010	0.001	合格
16	氨 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2023 11.1	mg/L	<0.10	0.5	合格
以下空白						

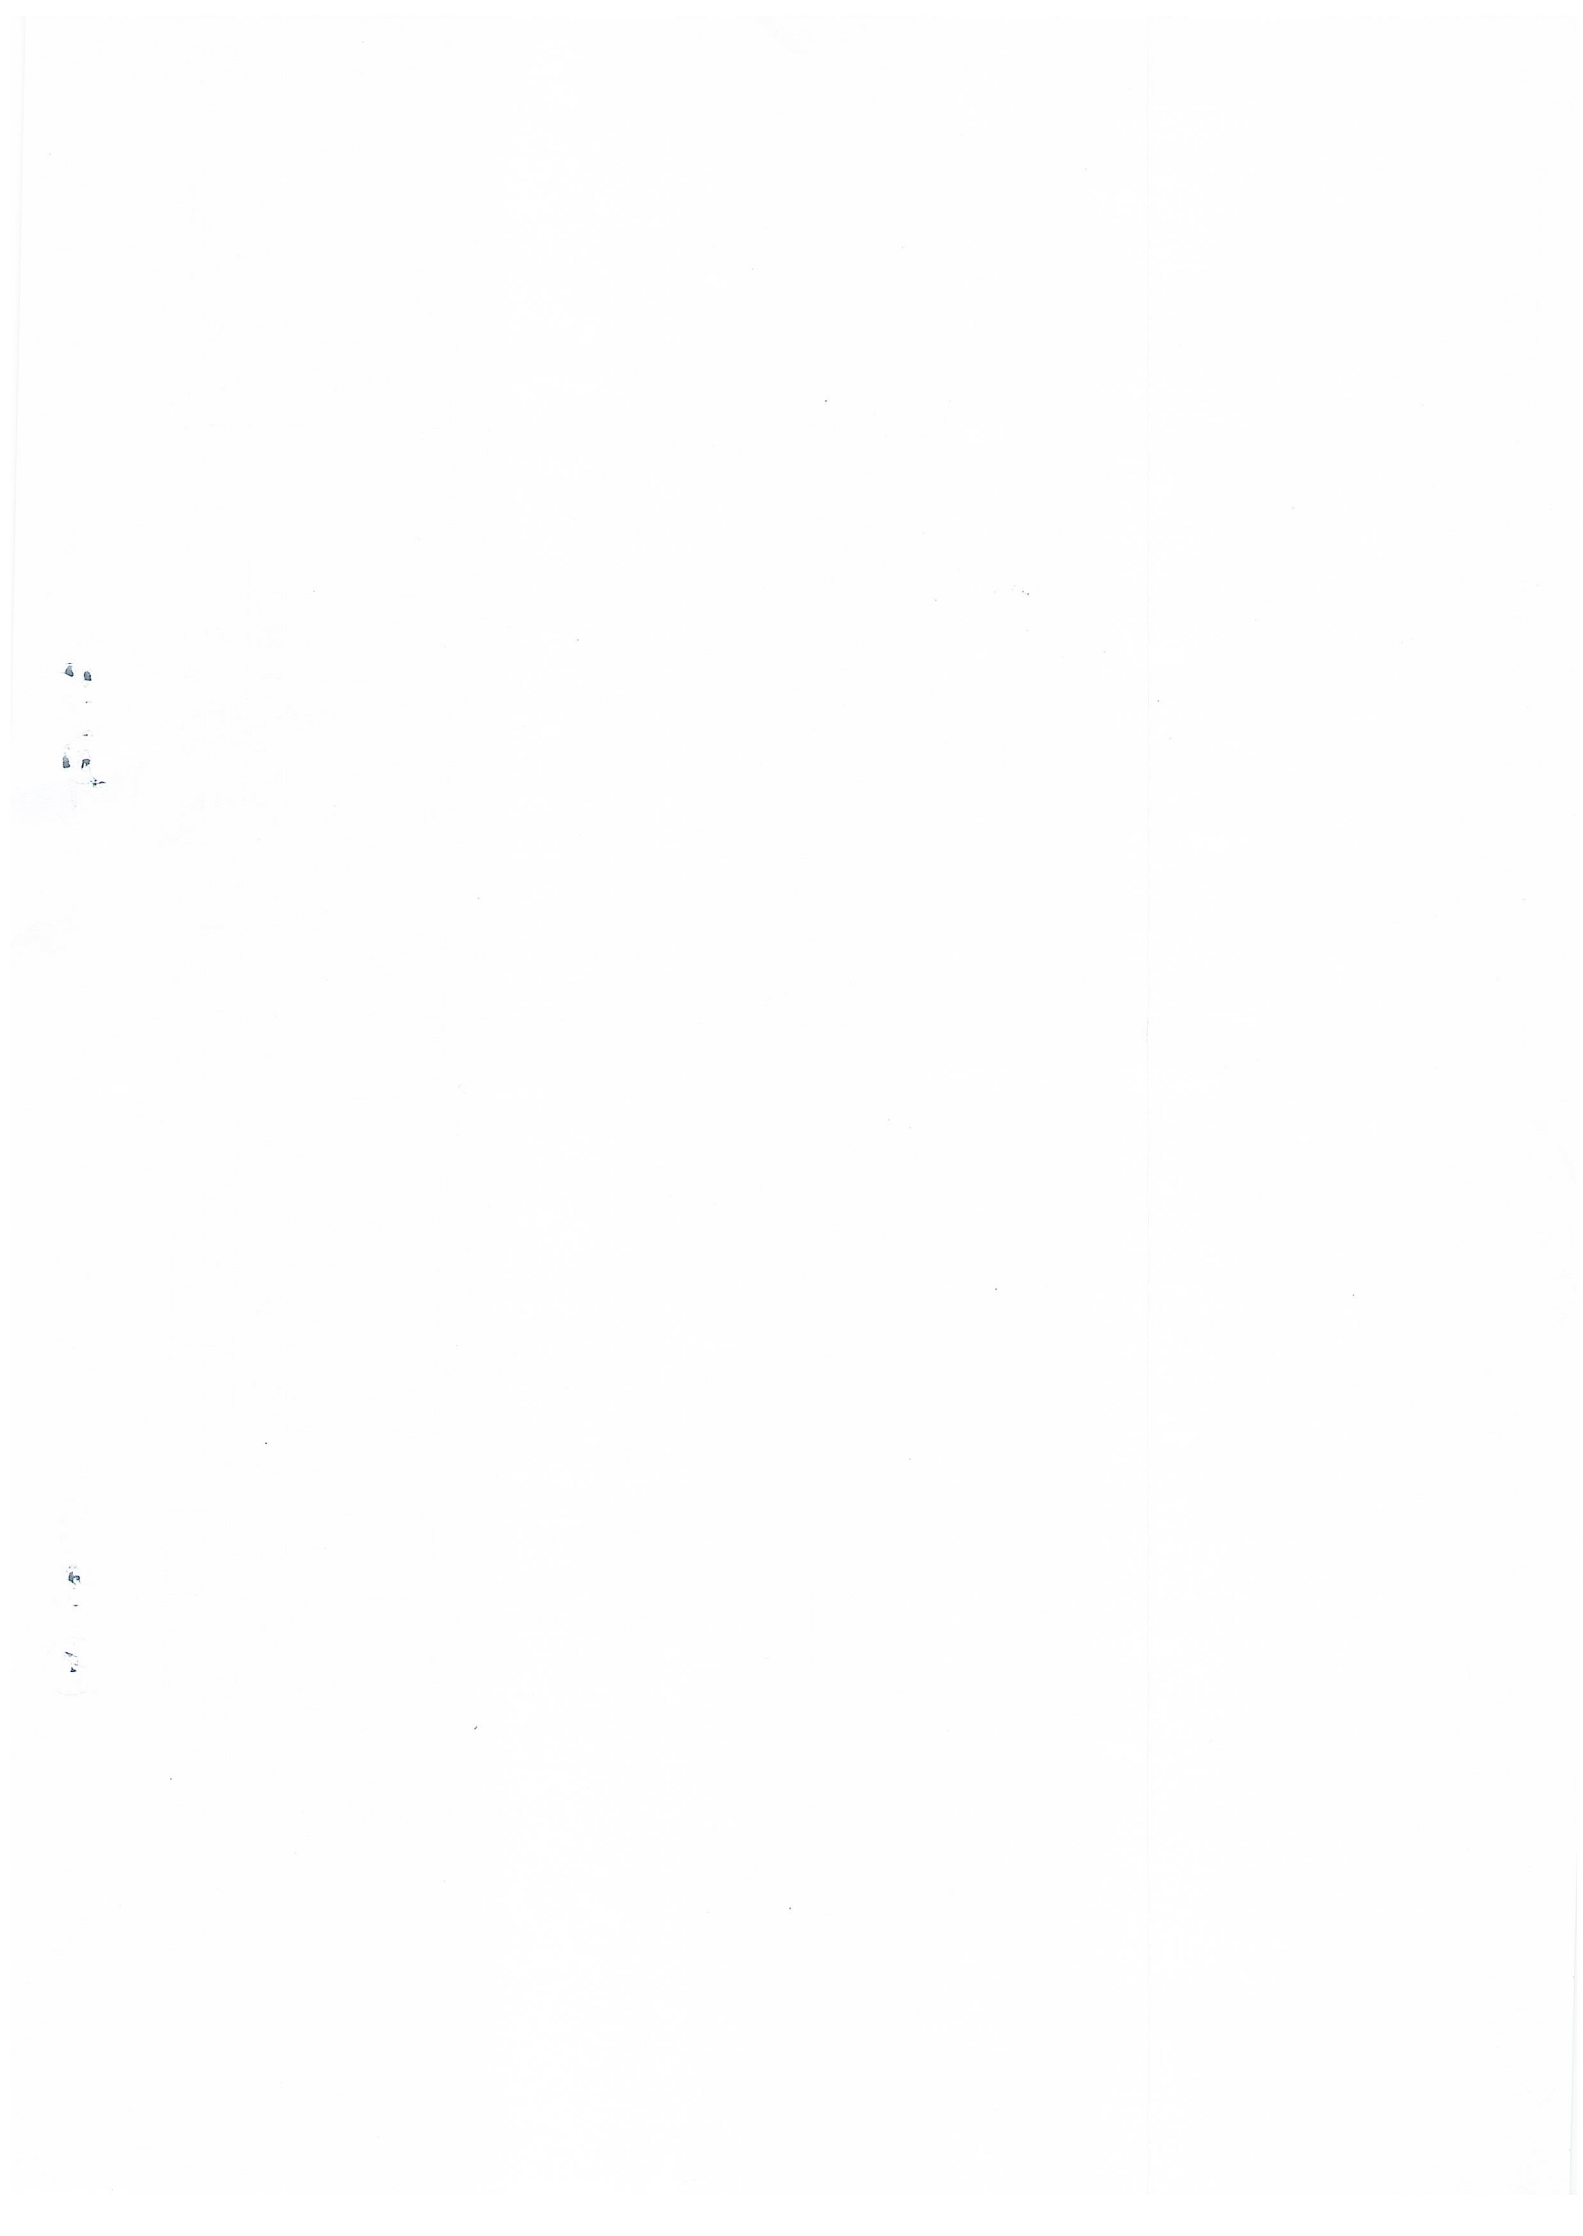



240413060402
有效期至2030年06月26日

报告编号: Y202407012-4

检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司



报告日期: 2024 年 7 月 9 日





注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202407012-4

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	北关家户
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	2.5L(塑料壶)×1、0.5L(无菌袋壶)×1
受检单位	-----	样品编号	Y2407054
检测类别	委托检测	送样时间	2024 年 7 月 2 日
检测依据	GB5749—2022	送样人	李浩丽
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2024.7.2~2024.7.5
主要检测仪器设备(管理编号)	原子吸收仪(03)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。 长治市慧泉水质检测有限公司 检验检测专用章		
检测环境	温度：24.0℃~28.0℃ 相对湿度：40%RH~60%RH		
签发人	陈翔宇 2024年7月9日	审核人	李浩丽 2024年7月9日
主检人	赵睿婷 2024年7月9日	张慧萍	
备注			
录入	徐立	校对	张慧萍 打印日期 2024 年 7 月 9 日

1924

1924

1924

1924


1924

检测 报 告 (续页)

报告编号: Y202407012-4

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2023 4.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2023 5.1	NTU	0.701	1	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2023 6.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2023 7.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2023 4.1	CFU/mL	0	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2023 5.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2023 7.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
8	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 12.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
9	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 14.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
10	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2023 4.1	mg/L	0.56	3	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 8.3	mg/L	1.91	10	合格
12	硫酸盐	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 4.2	mg/L	79.1	250	合格
13	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2023 13.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2023 9.1	mg/L	<0.0010	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2023 11.1	mg/L	<0.00010	0.001	合格
16	氨 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2023 11.1	mg/L	<0.10	0.5	合格
以下空白						

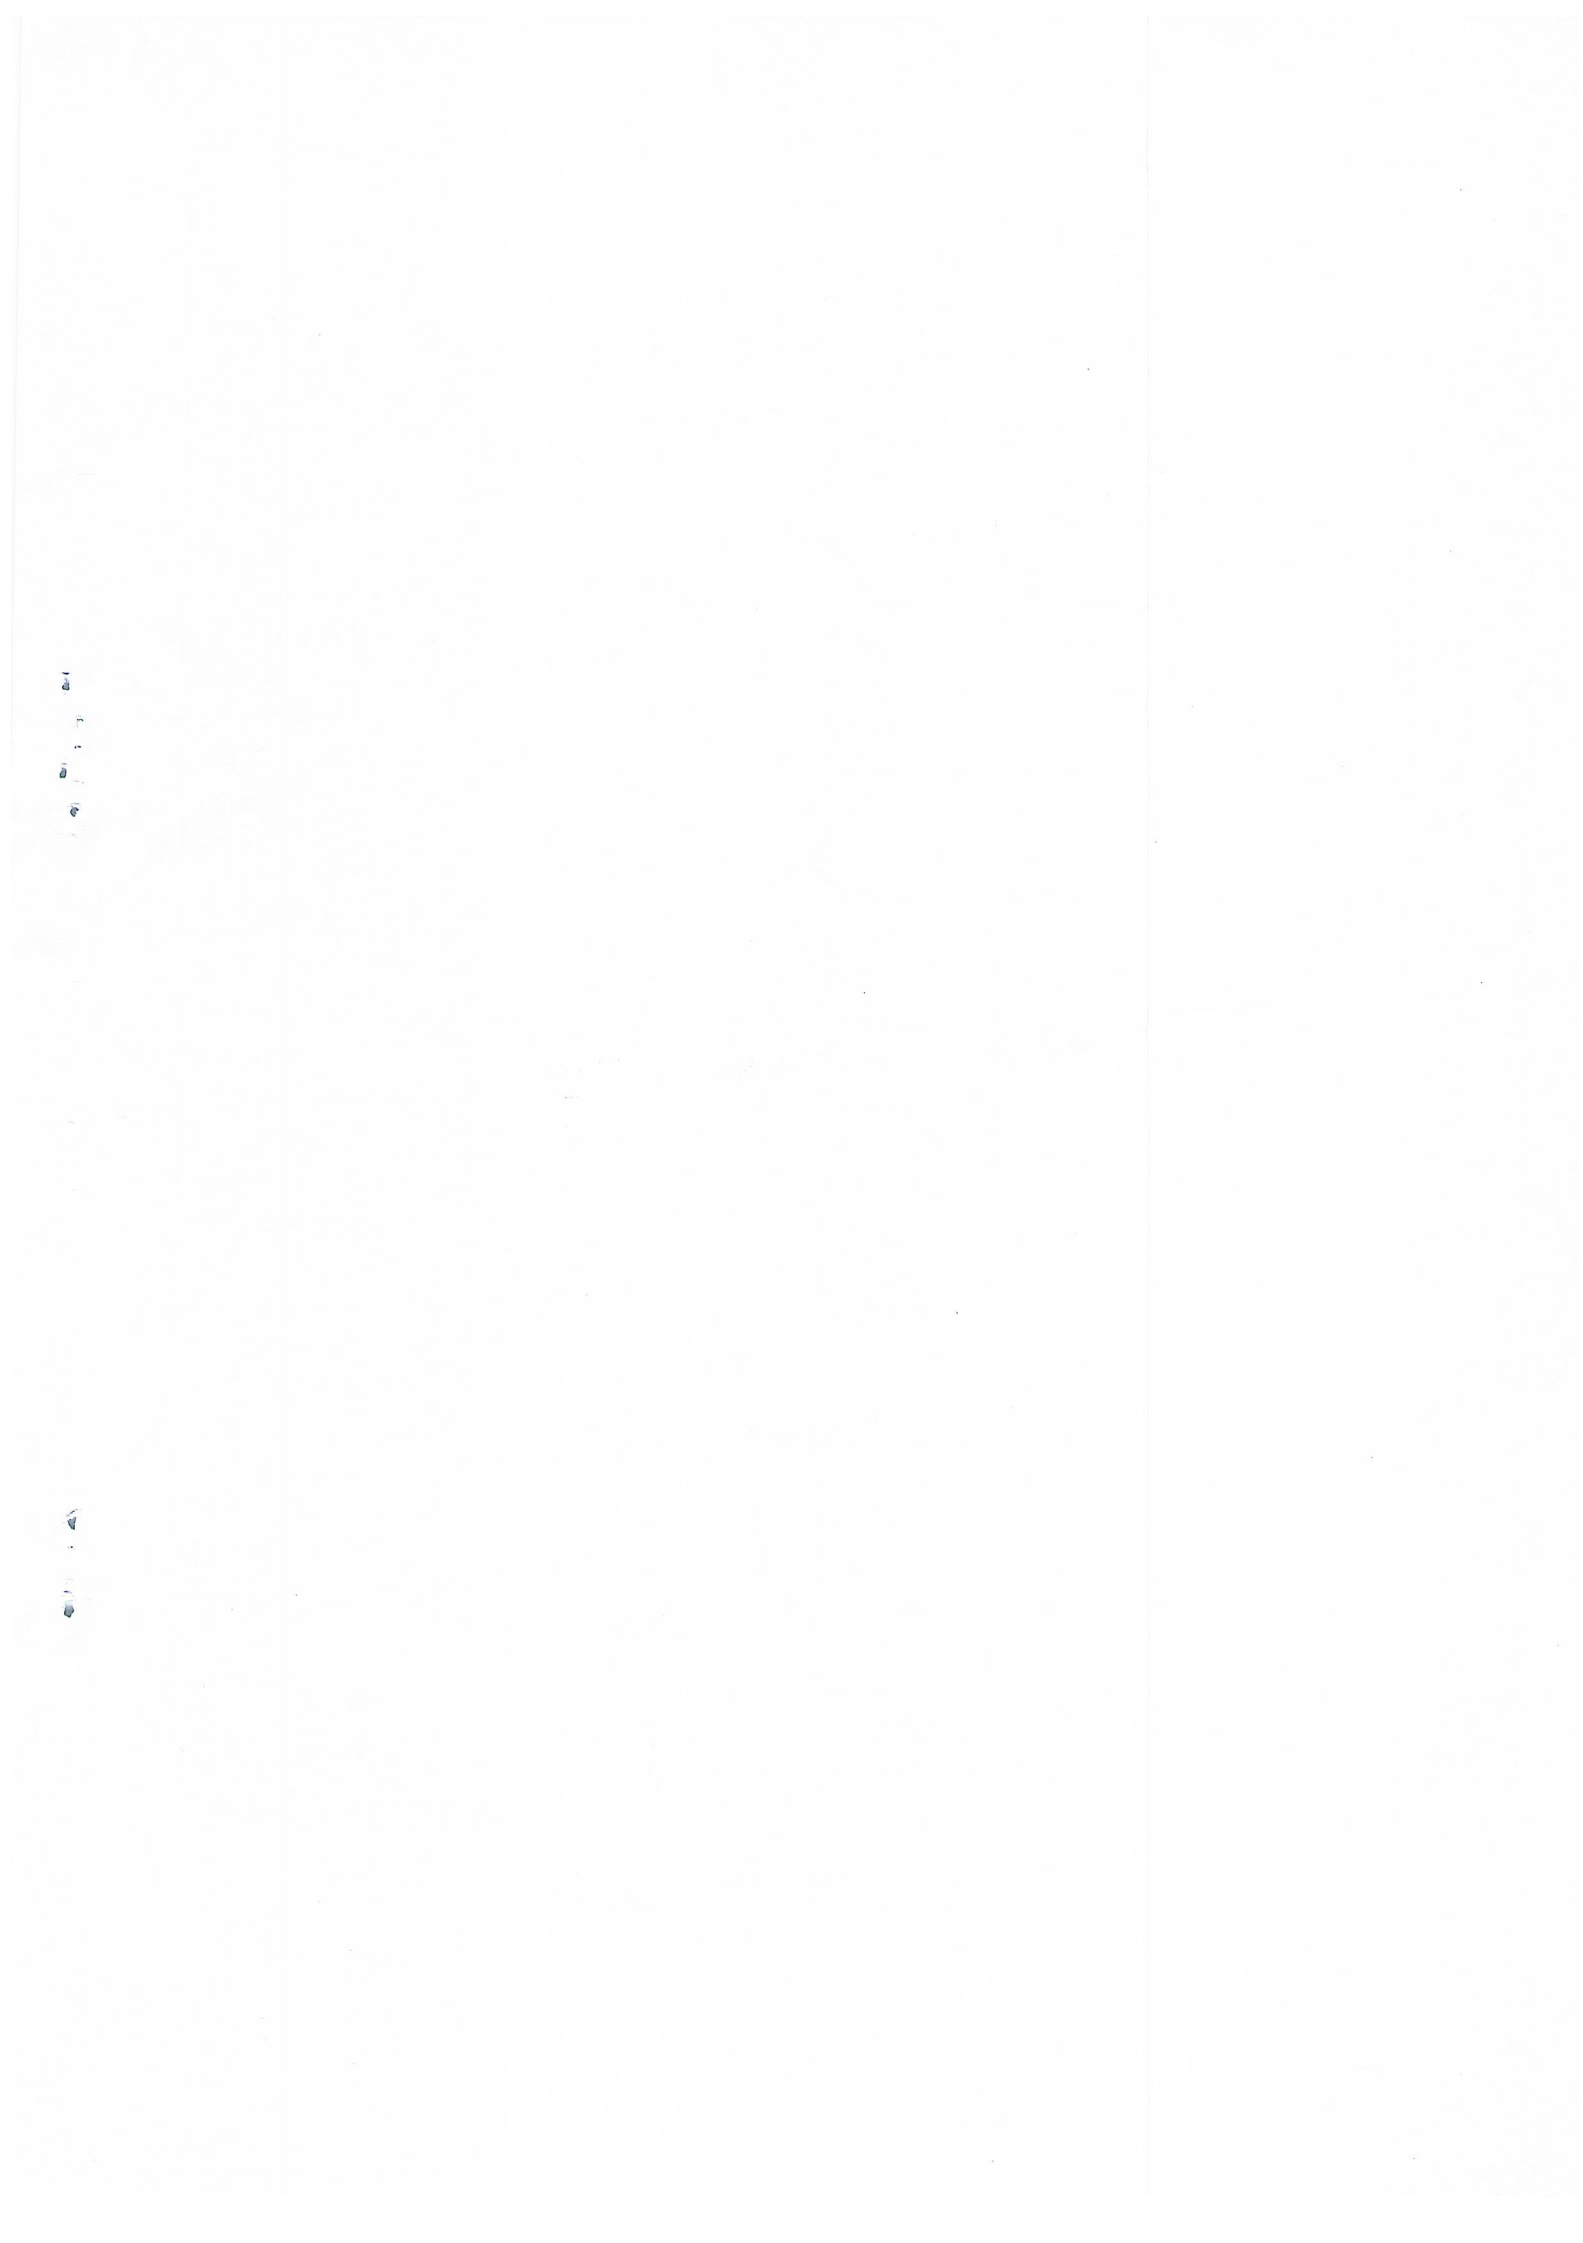



240413060402
有效期至2030年06月26日

报告编号: Y202407012-2

检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司

报告日期: 2024 年 7 月 9 日



注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202407012-2

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	开元商务
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	2.5L(塑料壶)×1、0.5L(无菌袋壶)×1
受检单位	-----	样品编号	Y2407052
检测类别	委托检测	送样时间	2024 年 7 月 2 日
检测依据	GB5749—2022	送样人	李浩丽
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2024. 7. 2~2024. 7. 5
主要检测仪器设备(管理编号)	原子吸收仪(03)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。 长治市慧泉水质检测有限公司 检验检测专用章		
检测环境	温度：24.0℃~28.0℃ 相对湿度：40%RH~60%RH		
签发人	李翔宇 2024 年 7 月 9 日	审核人	张慧萍 2024 年 7 月 9 日
主检人	赵睿琦 2024 年 7 月 9 日	张慧萍 2024 年 7 月 9 日	
备注			
录入	徐立	校对	张慧萍
		打印日期	2024 年 7 月 9 日

10-10-10


10-10-10

检 测 报 告 (续页)

报告编号：Y202407012-2

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2023 4.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2023 5.1	NTU	0.503	1	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2023 6.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2023 7.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2023 4.1	CFU/mL	0	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2023 5.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2023 7.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
8	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 12.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
9	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 14.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
10	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2023 4.1	mg/L	0.40	3	合格
11	硝酸盐(以N计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 8.3	mg/L	1.92	10	合格
12	硫酸盐	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 4.2	mg/L	72.8	250	合格
13	铬(六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2023 13.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2023 9.1	mg/L	<0.0010	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2023 11.1	mg/L	<0.00010	0.001	合格
16	氨(以N计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2023 11.1	mg/L	<0.10	0.5	合格
以下空白						

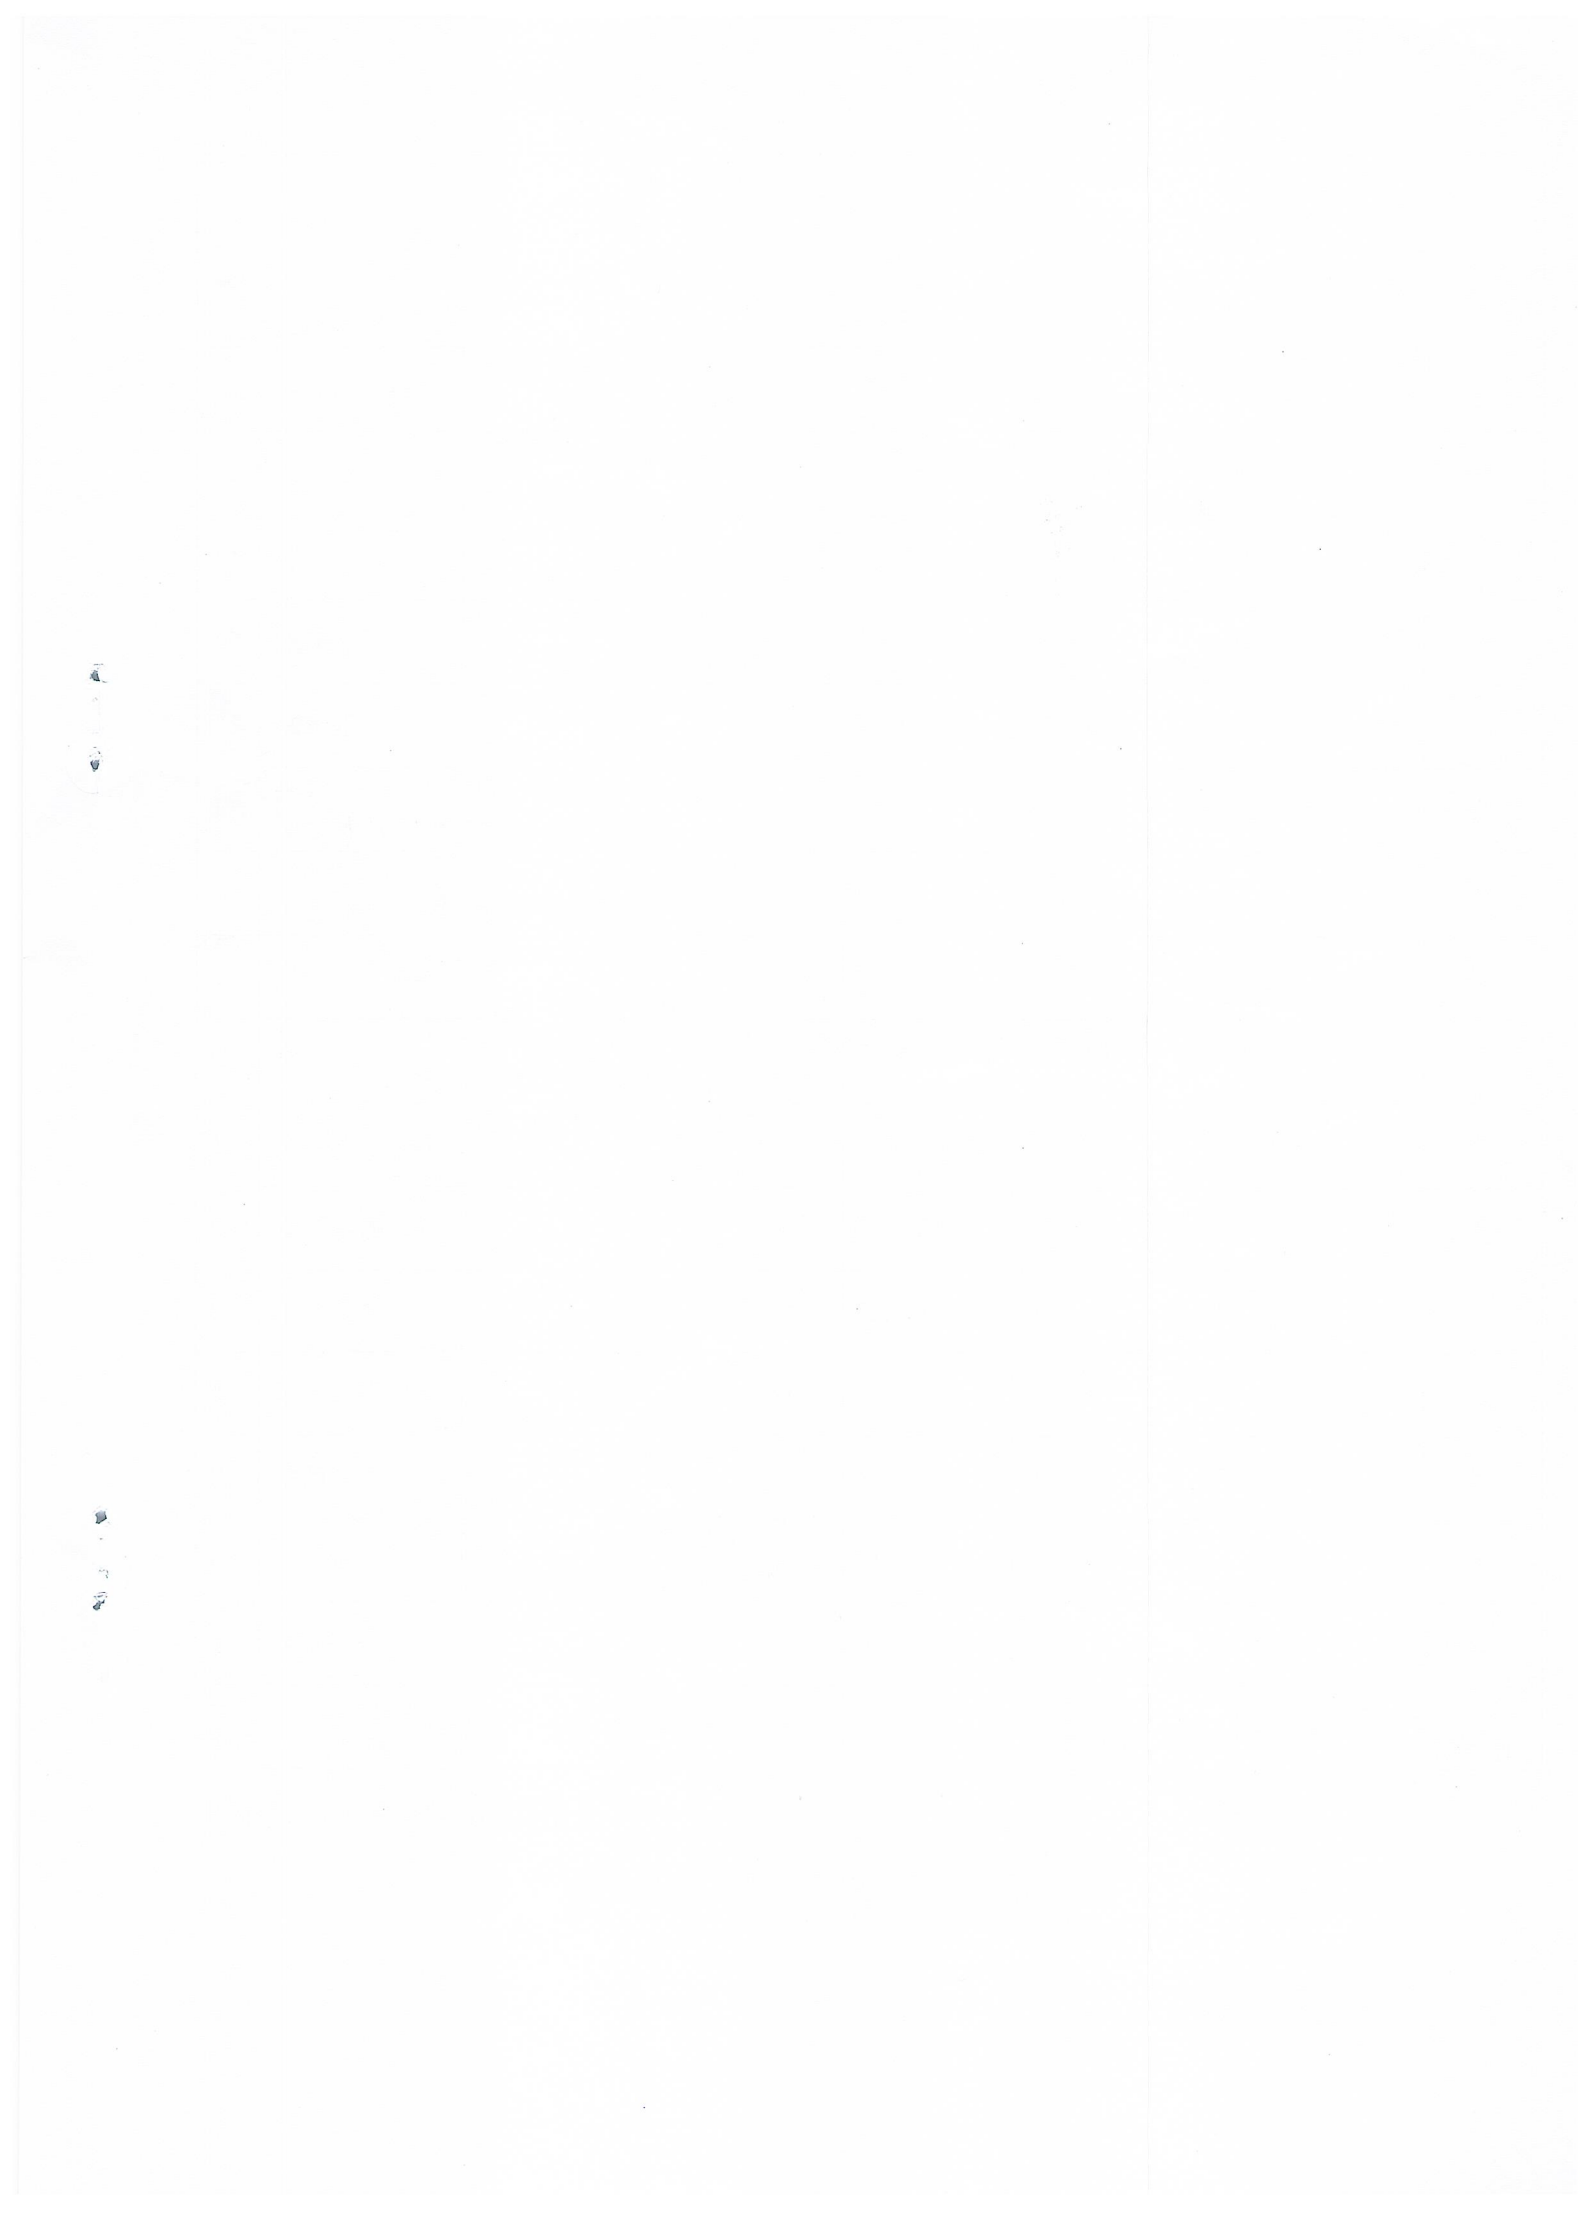



240413060402

有效期至2030年06月26日

报告编号: Y202407012-1

检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司



报告日期: 2024 年 7 月 9 日

注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000




电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202407012-1

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	南关家户
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	2.5L(塑料壶)×1、0.5L(无菌袋壶)×1
受检单位	——	样品编号	Y2407051
检测类别	委托检测	送样时间	2024 年 7 月 2 日
检测依据	GB5749—2022	送样人	李浩丽
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2024.7.2~2024.7.5
主要检测仪器设备(管理编号)	原子吸收仪(03)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。 		
检测环境	温度：24.0℃~28.0℃ 相对湿度：40%RH~60%RH		
签发人	 2024年7月9日	审核人	 2024年7月9日
主检人			2024年7月9日
备注			
录入	徐立	校对	张慧萍
		打印日期	2024 年 7 月 9 日

检 测 报 告 (续页)

报告编号: Y202407012-1

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2023 4.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2023 5.1	NTU	0.487	1	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2023 6.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2023 7.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2023 4.1	CFU/mL	0	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2023 5.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2023 7.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
8	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 12.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
9	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 14.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
10	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2023 4.1	mg/L	0.48	3	合格
11	硝酸盐(以N计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 8.3	mg/L	1.93	10	合格
12	硫酸盐	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 4.2	mg/L	79.9	250	合格
13	铬(六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2023 13.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2023 9.1	mg/L	<0.0010	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2023 11.1	mg/L	<0.00010	0.001	合格
16	氨(以N计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2023 11.1	mg/L	<0.10	0.5	合格
以下空白						

