

检测报告

产品名称: 生活饮用水


委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司


报告日期: 2024年3月19日





注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

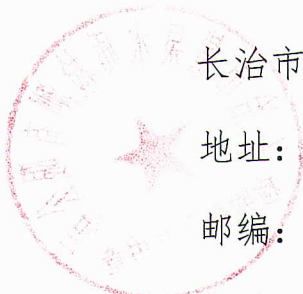

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192



长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202403045-1

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	南关村家户
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	0.35L(塑料瓶)×5
受检单位	-----	样品编号	Y2403108
检测类别	委托检测	送样时间	2024 年 3 月 13 日
检测依据	GB5749—2022	送 样 人	赵雅琴
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2024.3.13~2024.3.15
主要检测仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪（03）、原子荧光仪（53）、离子色谱仪（78）		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。		
检测环境	温度：22.0℃~26.0℃ 相对湿度：16%RH~40%RH		
签发人	张慧萍 2024 年 3 月 19 日	审核人	张慧萍 2024 年 3 月 19 日
主检人	张慧萍	2024 年 3 月 19 日	
备 注			
录 入	徐立	校 对	张慧萍
		打印日期	2024 年 3 月 19 日

检 测 报 告 (续页)

报告编号：Y202403045-1

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2023 4.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2023 5.1	NTU	0.676	1	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2023 6.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2023 7.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2023 4.1	CFU/mL	0	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2023 5.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2023 7.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
8	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 12.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
9	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 14.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
10	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2023 4.1	mg/L	0.64	3	合格
11	硝酸盐(以N计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 8.3	mg/L	1.89	10	合格
12	硫酸盐	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 4.2	mg/L	78.7	250	合格
13	铬(六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2023 13.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2023 9.1	mg/L	0.0014	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2023 11.1	mg/L	<0.00010	0.001	合格
16	氨(以N计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2023 11.1	mg/L	<0.10	0.5	合格

以下空白



检测报告

产品名称：生活饮用水

委托单位：襄垣县疾病预防控制中心

检测类别：委托检测

单位名称：长治市慧泉水质检测有限公司



报告日期：2024年3月19日



注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。



长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192



长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202403045-2

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	福鑫大盘鸡
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	0.35L(塑料瓶)×5
受检单位	-----	样品编号	Y2403109
检测类别	委托检测	送样时间	2024 年 3 月 13 日
检测依据	GB5749—2022	送样人	赵雅琴
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2024.3.13~2024.3.15
主要检测 仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪(03)、原子荧光仪(53)、离子色谱仪(78)		
检测 结 论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。		
检测环境	温度：22.0℃~26.0℃ 相对湿度：16%RH~40%RH		
签发人	张 毅 2024 年 3 月 19 日	审核人	张 毅 2024 年 3 月 19 日
主检人	张 毅 2024 年 3 月 19 日	张 毅 2024 年 3 月 19 日	
备 注			
录 入	徐立	校 对	张慧萍
		打印日期	2024 年 3 月 19 日



检测报告（续页）

报告编号：Y202403045-2

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2023 4.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2023 5.1	NTU	0.682	1	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2023 6.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2023 7.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2023 4.1	CFU/mL	0	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2023 5.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2023 7.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
8	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 12.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
9	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 14.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
10	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2023 4.1	mg/L	0.72	3	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 8.3	mg/L	1.89	10	合格
12	硫酸盐	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 4.2	mg/L	78.7	250	合格
13	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2023 13.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2023 9.1	mg/L	0.0014	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2023 11.1	mg/L	<0.00010	0.001	合格
16	氨 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2023 11.1	mg/L	<0.10	0.5	合格

以下空白

检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司



报告日期: 2024年3月19日

注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202403045-3

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	方记胡辣汤
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	0.35L(塑料瓶)×5
受检单位	-----	样品编号	Y2403110
检测类别	委托检测	送样时间	2024 年 3 月 13 日
检测依据	GB5749—2022	送样人	赵雅琴
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2024. 3. 13~2024. 3. 15
主要检测仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪 (03)、原子荧光仪 (53)、离子色谱仪 (78)		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。		
检测环境	温度：22.0℃~26.0℃ 相对湿度：16%RH~40%RH		
签发人	2024 年 3 月 19 日	审核人	2024 年 3 月 19 日
主检人	张淑衣	2024 年 3 月 19 日	
备注			
录 入	徐立	校 对	张慧萍
		打印日期	2024 年 3 月 19 日

检测报告 (续页)

报告编号: Y202403045-3

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2023 4.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2023 5.1	NTU	0.655	1	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2023 6.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2023 7.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2023 4.1	CFU/mL	0	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2023 5.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2023 7.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
8	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 12.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
9	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 14.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
10	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2023 4.1	mg/L	0.88	3	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 8.3	mg/L	1.89	10	合格
12	硫酸盐	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 4.2	mg/L	79.0	250	合格
13	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2023 13.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2023 9.1	mg/L	0.0015	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2023 11.1	mg/L	<0.00010	0.001	合格
16	氨 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2023 11.1	mg/L	<0.10	0.5	合格

以下空白



检测报告

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 襄垣县疾病预防控制中心

检测类别: 委托检测

单位名称: 长治市慧泉水质检测有限公司



报告日期: 2024年3月19日



注 意 事 项

- 1、报告无本公司公章、骑缝章、CMA 章无效。
- 2、复制报告未重新加盖本公司公章无效。
- 3、本检测报告手写、涂改无效；无主检人、审核人、签发人签字无效。
- 4、本检测报告的检测结果仅对本次收到的样品负责。
- 5、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

长治市慧泉水质检测有限公司

地址：长治市太行西街太行北路 78 号

邮编：046000

电话：0355-2086192

长治市慧泉水质检测有限公司

检测报告

报告编号：Y202403045-4

第 1 页 共 2 页

产品名称	生活饮用水	采样地点	襄垣县疾控中心
委托单位	襄垣县疾病预防控制中心	样品数量	0.35L(塑料瓶)×5
受检单位	-----	样品编号	Y2403111
检测类别	委托检测	送样时间	2024 年 3 月 13 日
检测依据	GB5749—2022	送样人	赵雅琴
样品描述	封装完好，液体	检测日期	2024. 3. 13~2024. 3. 15
主要检测仪器设备 (管理编号)	原子吸收仪 (03)、原子荧光仪 (53)、离子色谱仪 (78)		
检测结论	该送检水样经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生标准》。		
检测环境	温度：22.0℃~26.0℃ 相对湿度：16%RH~40%RH		
签发人	检测专用章 2024 年 3 月 9 日	审核人	2024 年 3 月 19 日
主检人	2024 年 3 月 19 日		
备注			
录入	徐立	校对	张慧萍
		打印日期	2024 年 3 月 19 日



检测报告 (续页)

报告编号：Y202403045-4

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测方法	单位	检测结果	标准限值	单项判定
1	色度	铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2023 4.1	度	<5	15	合格
2	浑浊度	散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2023 5.1	NTU	0.586	1	合格
3	臭和味	嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2023 6.1	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	直接观察法 GB/T5750.4-2023 7.1	/	无	无	合格
5	菌落总数	平皿计数法 GB/T5750.12-2023 4.1	CFU/mL	0	100	合格
6	总大肠菌群	滤膜法 GB/T5750.12-2023 5.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
7	大肠埃希氏菌	滤膜法 GB/T5750.12-2023 7.2	CFU/100mL	0	不应检出	合格
8	镉	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 12.1	mg/L	<0.00050	0.005	合格
9	铅	无火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2023 14.1	mg/L	<0.0025	0.01	合格
10	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2023 4.1	mg/L	0.64	3	合格
11	硝酸盐 (以 N 计)	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 8.3	mg/L	1.89	10	合格
12	硫酸盐	离子色谱法 GB/T5750.5-2023 4.2	mg/L	76.4	250	合格
13	铬 (六价)	二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2023 13.1	mg/L	<0.004	0.05	合格
14	砷	氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2023 9.1	mg/L	0.0013	0.01	合格
15	汞	原子荧光法 GB/T5750.6-2023 11.1	mg/L	<0.00010	0.001	合格
16	氨 (以 N 计)	纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2023 11.1	mg/L	<0.10	0.5	合格

以下空白